


AABFR TRI

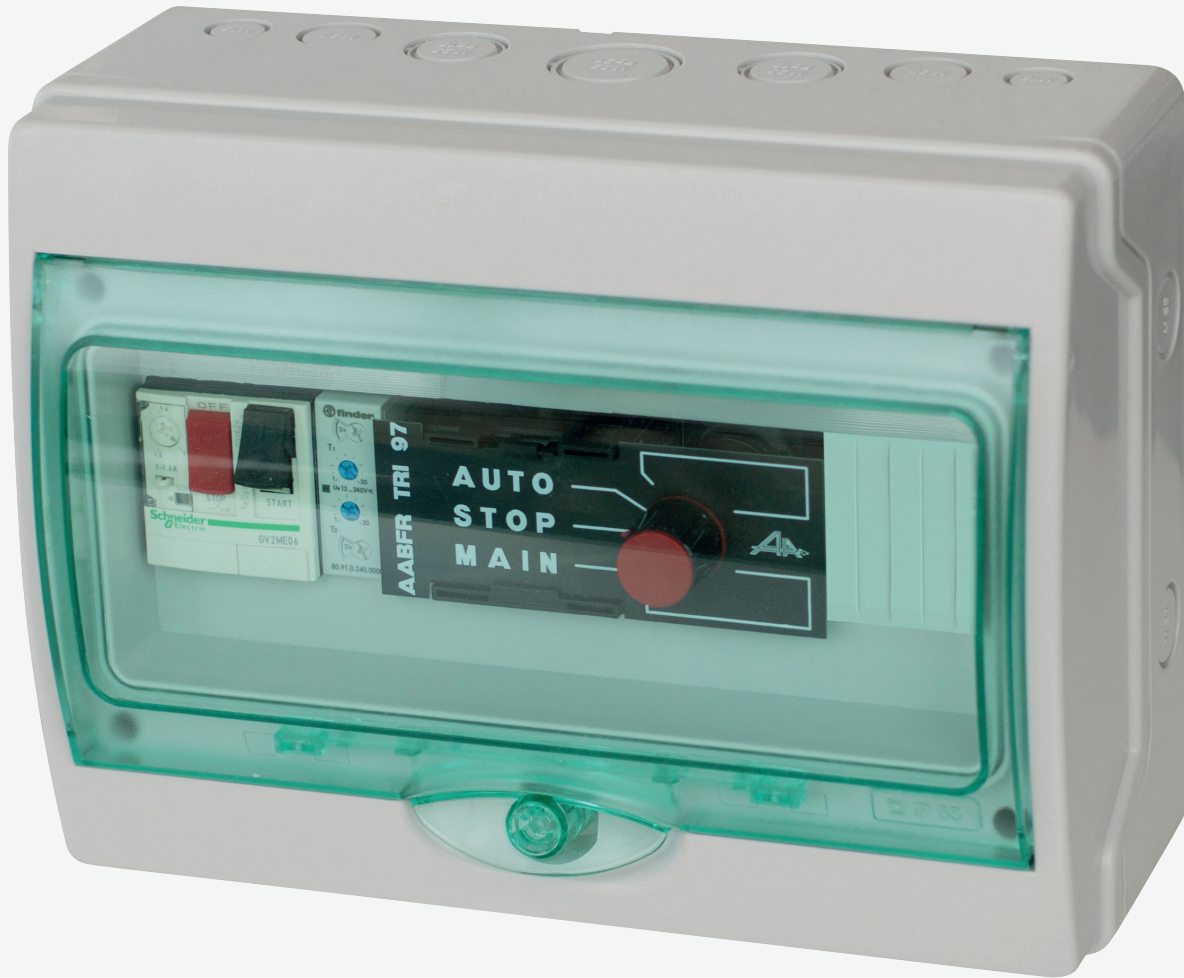


TRI + N 400VAC 0,4/0,6A: CL10905

DESCRIPCIÓN

- Caja que garantiza la gestión simplificada del inflado para turbina en trifásico
- Caja con disyuntor + contactor inversor
- Gestión en Tops y Diferencias ajustables
- Funcionamiento manual integrado
- Disponible con varias configuraciones:
 - 220V TRI
 - 380V TRI

AABFR TRI

COFFRET DOSEUR GONFLAGE 380V + NEUTRE SERIE 97
 MEASURE INFLATION UNIT 380V + NEUTRAL SERIES 97
 CAJA DE INFLADO 380V + NEUTRO SERIE 97

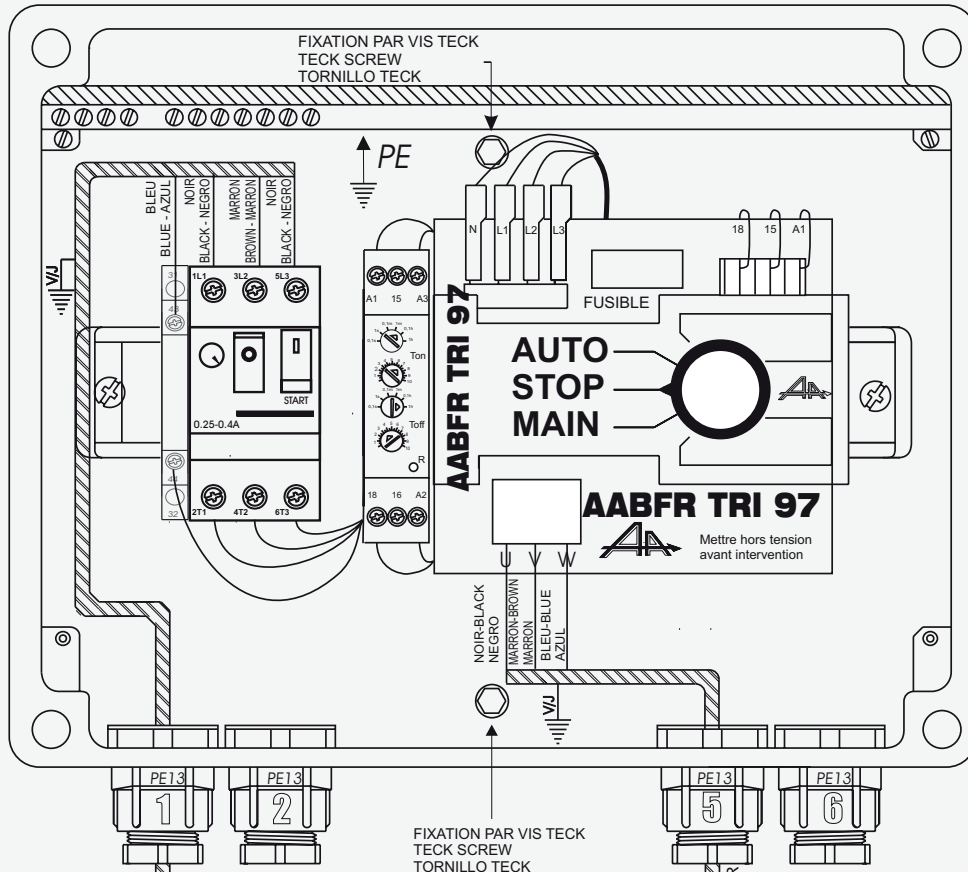

ALIMENTATION
 POWER SUPPLY
 ALIMENTACIÓN

ATTENTION !

Le neutre doit être connecté


BE CAREFUL !

The neutral must be connected

CUIDADO !

El neutro debe ser conectado


REGLAGE MINUTERIE - TIME CONTROL AJUSTE MINUTERO

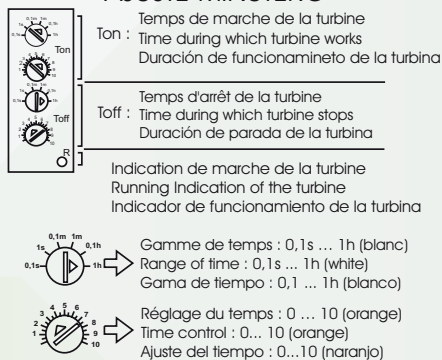

Le temps est égal à :
 gamme x temps (1h x 3 = 3h)
 The time is equal to :
 Range x time (1h x 3 = 3h)
 El tiempo es igual a :
 gama x tiempo (1h x 3 = 3h)

CABLE MOTEUR - MOTOR CABLE - CABLE DEL MOTOR

RACCORDERMENT PLAQUE A BORNES
 CONNECTION TERMINAL
 PLACA DE TERMINALES



MOTEUR TURBINE 380V~
 TURBINE MOTOR 380V~
 MOTOR TURBINA 380V~

TYPE	MODELE
AABFR TRI 97	CLI0905

Version 09/09